



# EMELET ALAPRAJZ

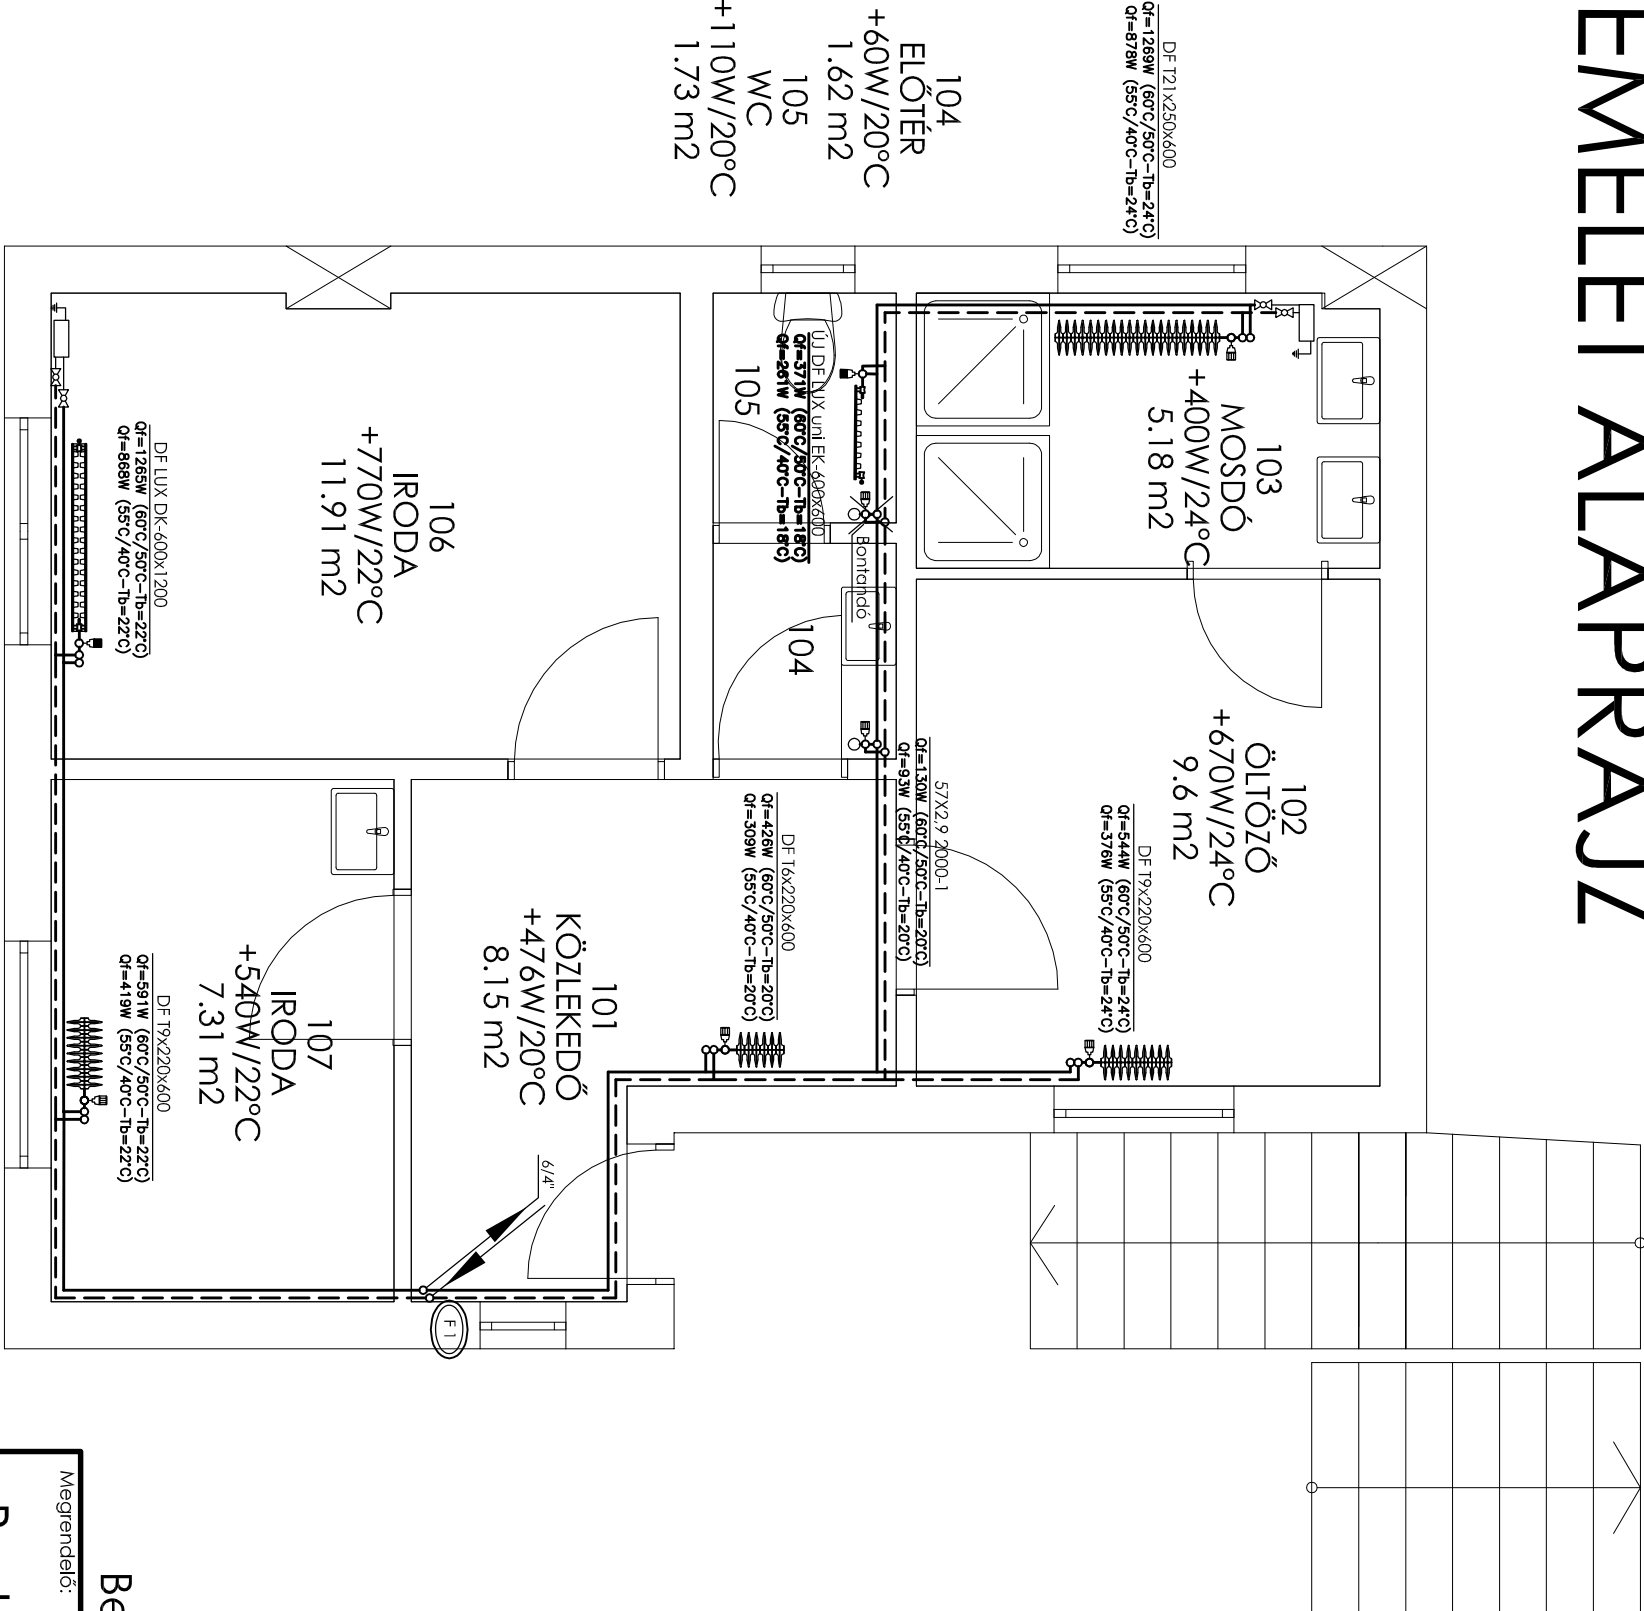

## JELMAGYARÁZAT:

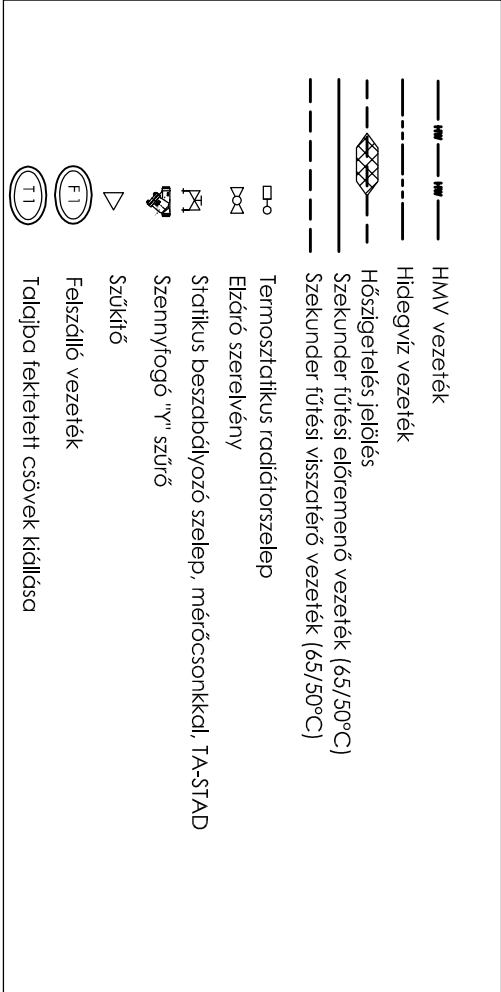

## MEGJEGYZÉS:

- A méretezett szekunder hőtárolócső: 60°C/50°C
- Radiátor visszatérő csavarzatok esetén kivitelezőnek ellenőrizni kell.
- MŰSZERES BESZABÁLYOZÁS MINDENKÉPPEN JAVASOLT!
- A magas pontokra legfeljebb 10% szükséges tenni.
- Műszeres beszabályozás alatt a termofejeket le kell venni.
- A radiátorokra HEIMEIER V-EXACT II típ. előbeállítható termosztátikus szelepeket kell tenni.
- A radiátorszelepeket a terveken feltüntetett értékekre kell betekerni!
- A FŰTŐKÖZEG A KAZÁNGYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MINŐSÉGŰ KELL LEGYEN!

Beruházás címe: 2011 Budakalászf, Budai út, 10

Megrendelő:

Budakalászf Város Önkormányzata

Projekt megnevezés:

Budakalászf - Bölcsöde  
Fűtészorszerűsítési terve

Tervlap megnevezése:

Kétszintes rész - emelet - fűtési alaprajz

Dátum:

2017.05.11.

Terv fajta:

Kiviteli terv

Lapméret:

A3

Lépték:

M 1:50

Tervlap azonosító:

GF-02/3

Tervező:



Goodwill Energy Zrt.

1162 Budapest

Timur u. 72

Tel/fax.: (11)-321-1173

info@gwenergy.hu

Jaksa Katalin  
Gépészmenők

Sőregi Ottó  
Gépészmenők tervező  
G-01-15557