


NA80 tisztító akna

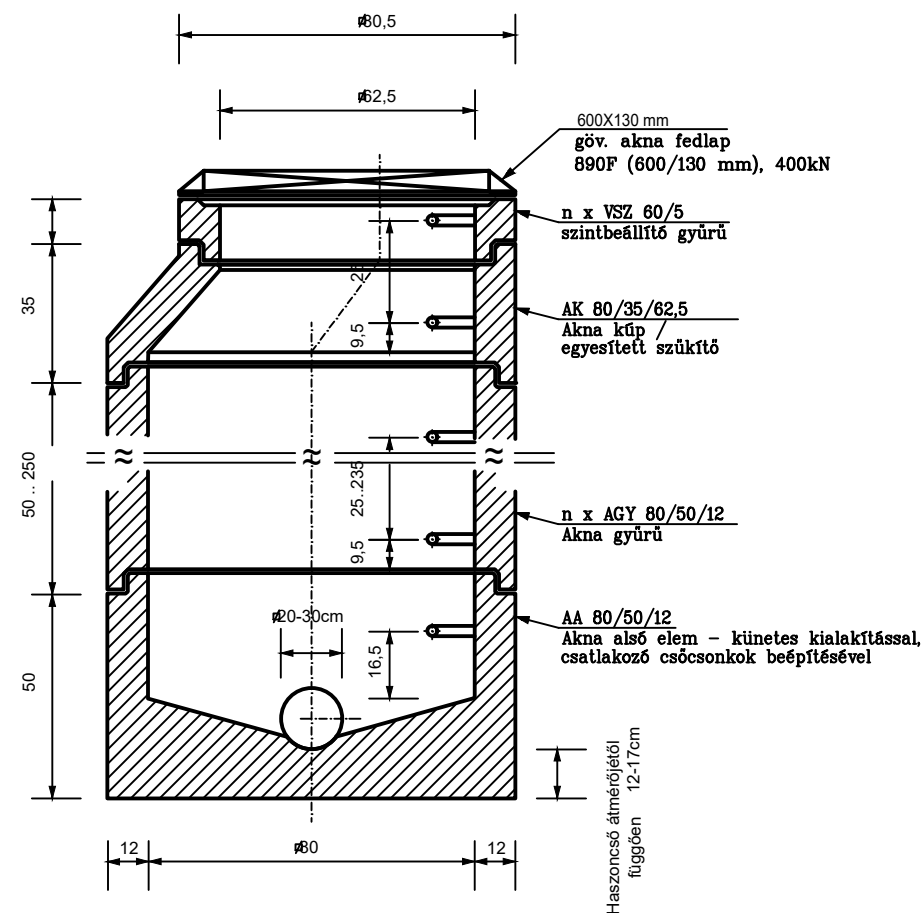

Megjegyzés:

1. A fedlap színbe helyezéséhez felbetonozás nem alkalmazható.
2. A szintbehelyezés mértéke maximum 40cm lehet.
3. Beépítésre kerülő öntvényeknek meg kell felelnie az MSZ EN124 szabványnak, a 3/2003(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletnek, és a DMRV Zrt. előírásainak.
4. Korrózióvédelem a műszaki leírás szerint.
5. Betonkészítés: MI-04-19-81 szerint.
6. Aknahágcsók: B 38.24 min.020 betonacél MSZ 339-87 szerint.
7. Habarcsminőség: Hvz 200 MSZ 16000/1-86 szerint.
8. Az aknák szerkezeti betonja bedolgozott állapotban legalább 300 kg/m3 350-es (vagy ezzel egyenértékű) cementet tartalmazzon.

Megjegyzés:

- A terv ±0,00 szintje = 104,95 Bmf, a tervezett földszinti bejárati padlóvonal síkja.

terv megnevezése:

Közösségi ház kialakítása

2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.

Hrsz.: 1716

terv típus:

Kiviteli terv

építtető:

BUDAKALÁSZ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

2011 Budakalász Petőfi tér 1.

generál tervező:

ZACC ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

1038 Budapest, Ürömi út 23.

tel/fax.: 36 1 872 22 12

e-mail: zacc@zaccepitesziroda.com

tervezők:

VIZER BALÁZS	É1-01-2355	
BORS ANDRÁS	É1-08-0452	
CSEH ANDRÁS	É-10-0289	
LASZTÓCZI PÉTER	É1-01-4453	

épületgépészet:

SAMI ZINAEDDIN	G-01-7975	
----------------	-----------	--

elektromosság:

BŐJTE FERENC	V-13-9551	
--------------	-----------	--

közmű:

SZÉKELY LAJOS	VZ-TEL 01-12861	
---------------	-----------------	--

terv típus:

KIVITELI TERV

dátum:

2025.06.13

tervlap megnevezése:

Részletrajzok
NA80 előregyártott vasbeton akna részletrajza

BKH-KT-GK-RR-402

lépték:

M=1: %

kiadás:

01

revízió:

01